

7. Прочие сведения:

7.1 Наименование объекта – Нежилое помещение в капитальном строении (площадью 2407,5 кв. м) по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д.14, корп.4.

7.2 Максимальная мощность составляет: 192,7кВт согласно разрешению на присоединение мощности №И-11-00-933493/104 от 19.12.2011г. (Руст-255кВт, Сед-205кВА).

7.3 Потери в сетях составляют: Луч «А» - 4,9%, Луч «Б» - 4,9%.

7.4 Контактный центр «Светлая линия»: 8 800 220 02 20.

7.5 16 РЭР МКС-филиал ПАО «Россети Московский регион» имеет право отключения заявителя:

- без предупреждения на время работы АВР, переключений или аварий в сети;


- по предварительному уведомлению на время проведения ремонтных работ.

7.6 Фактическая схема подключения должна соответствовать схеме подключения согласно Акта об осуществлении технологического присоединения.

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

ТП 22216

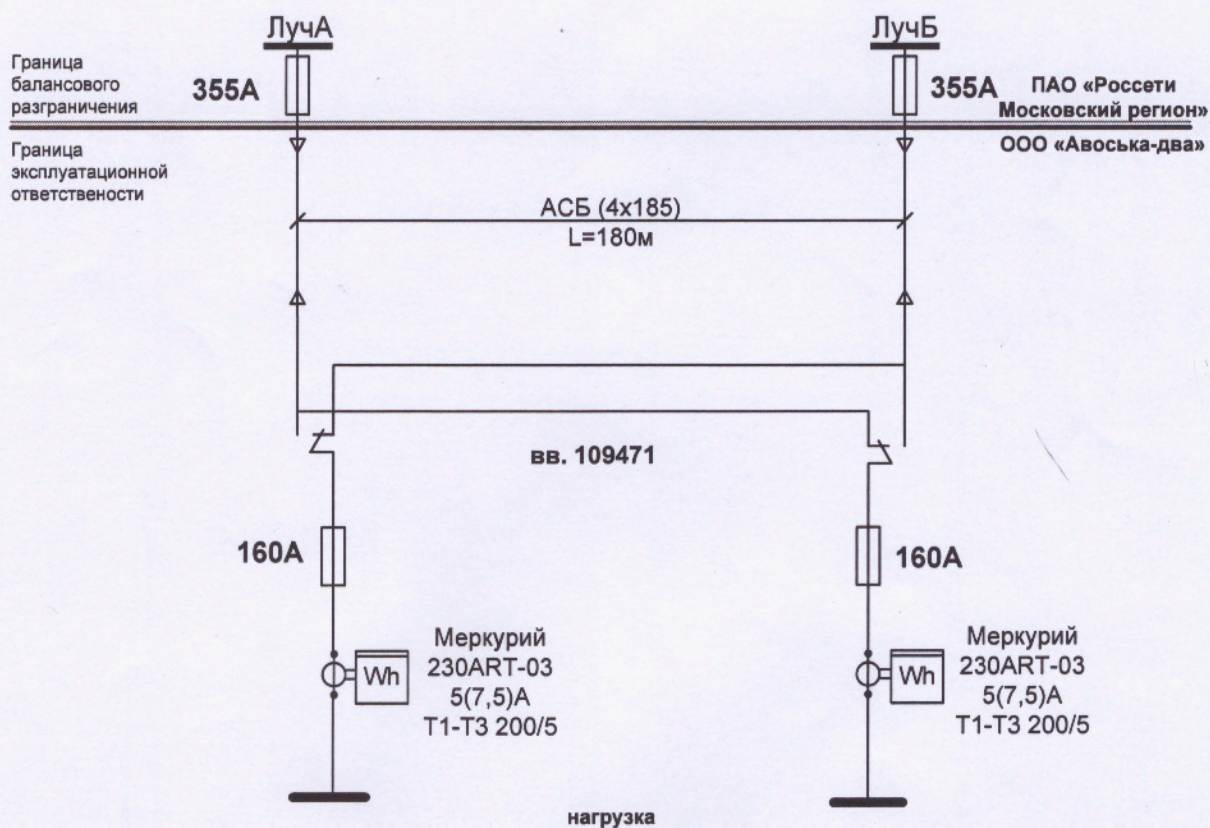

Прочее: ---.

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет. <4>