


ПЛАН РОЗЕТОК ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

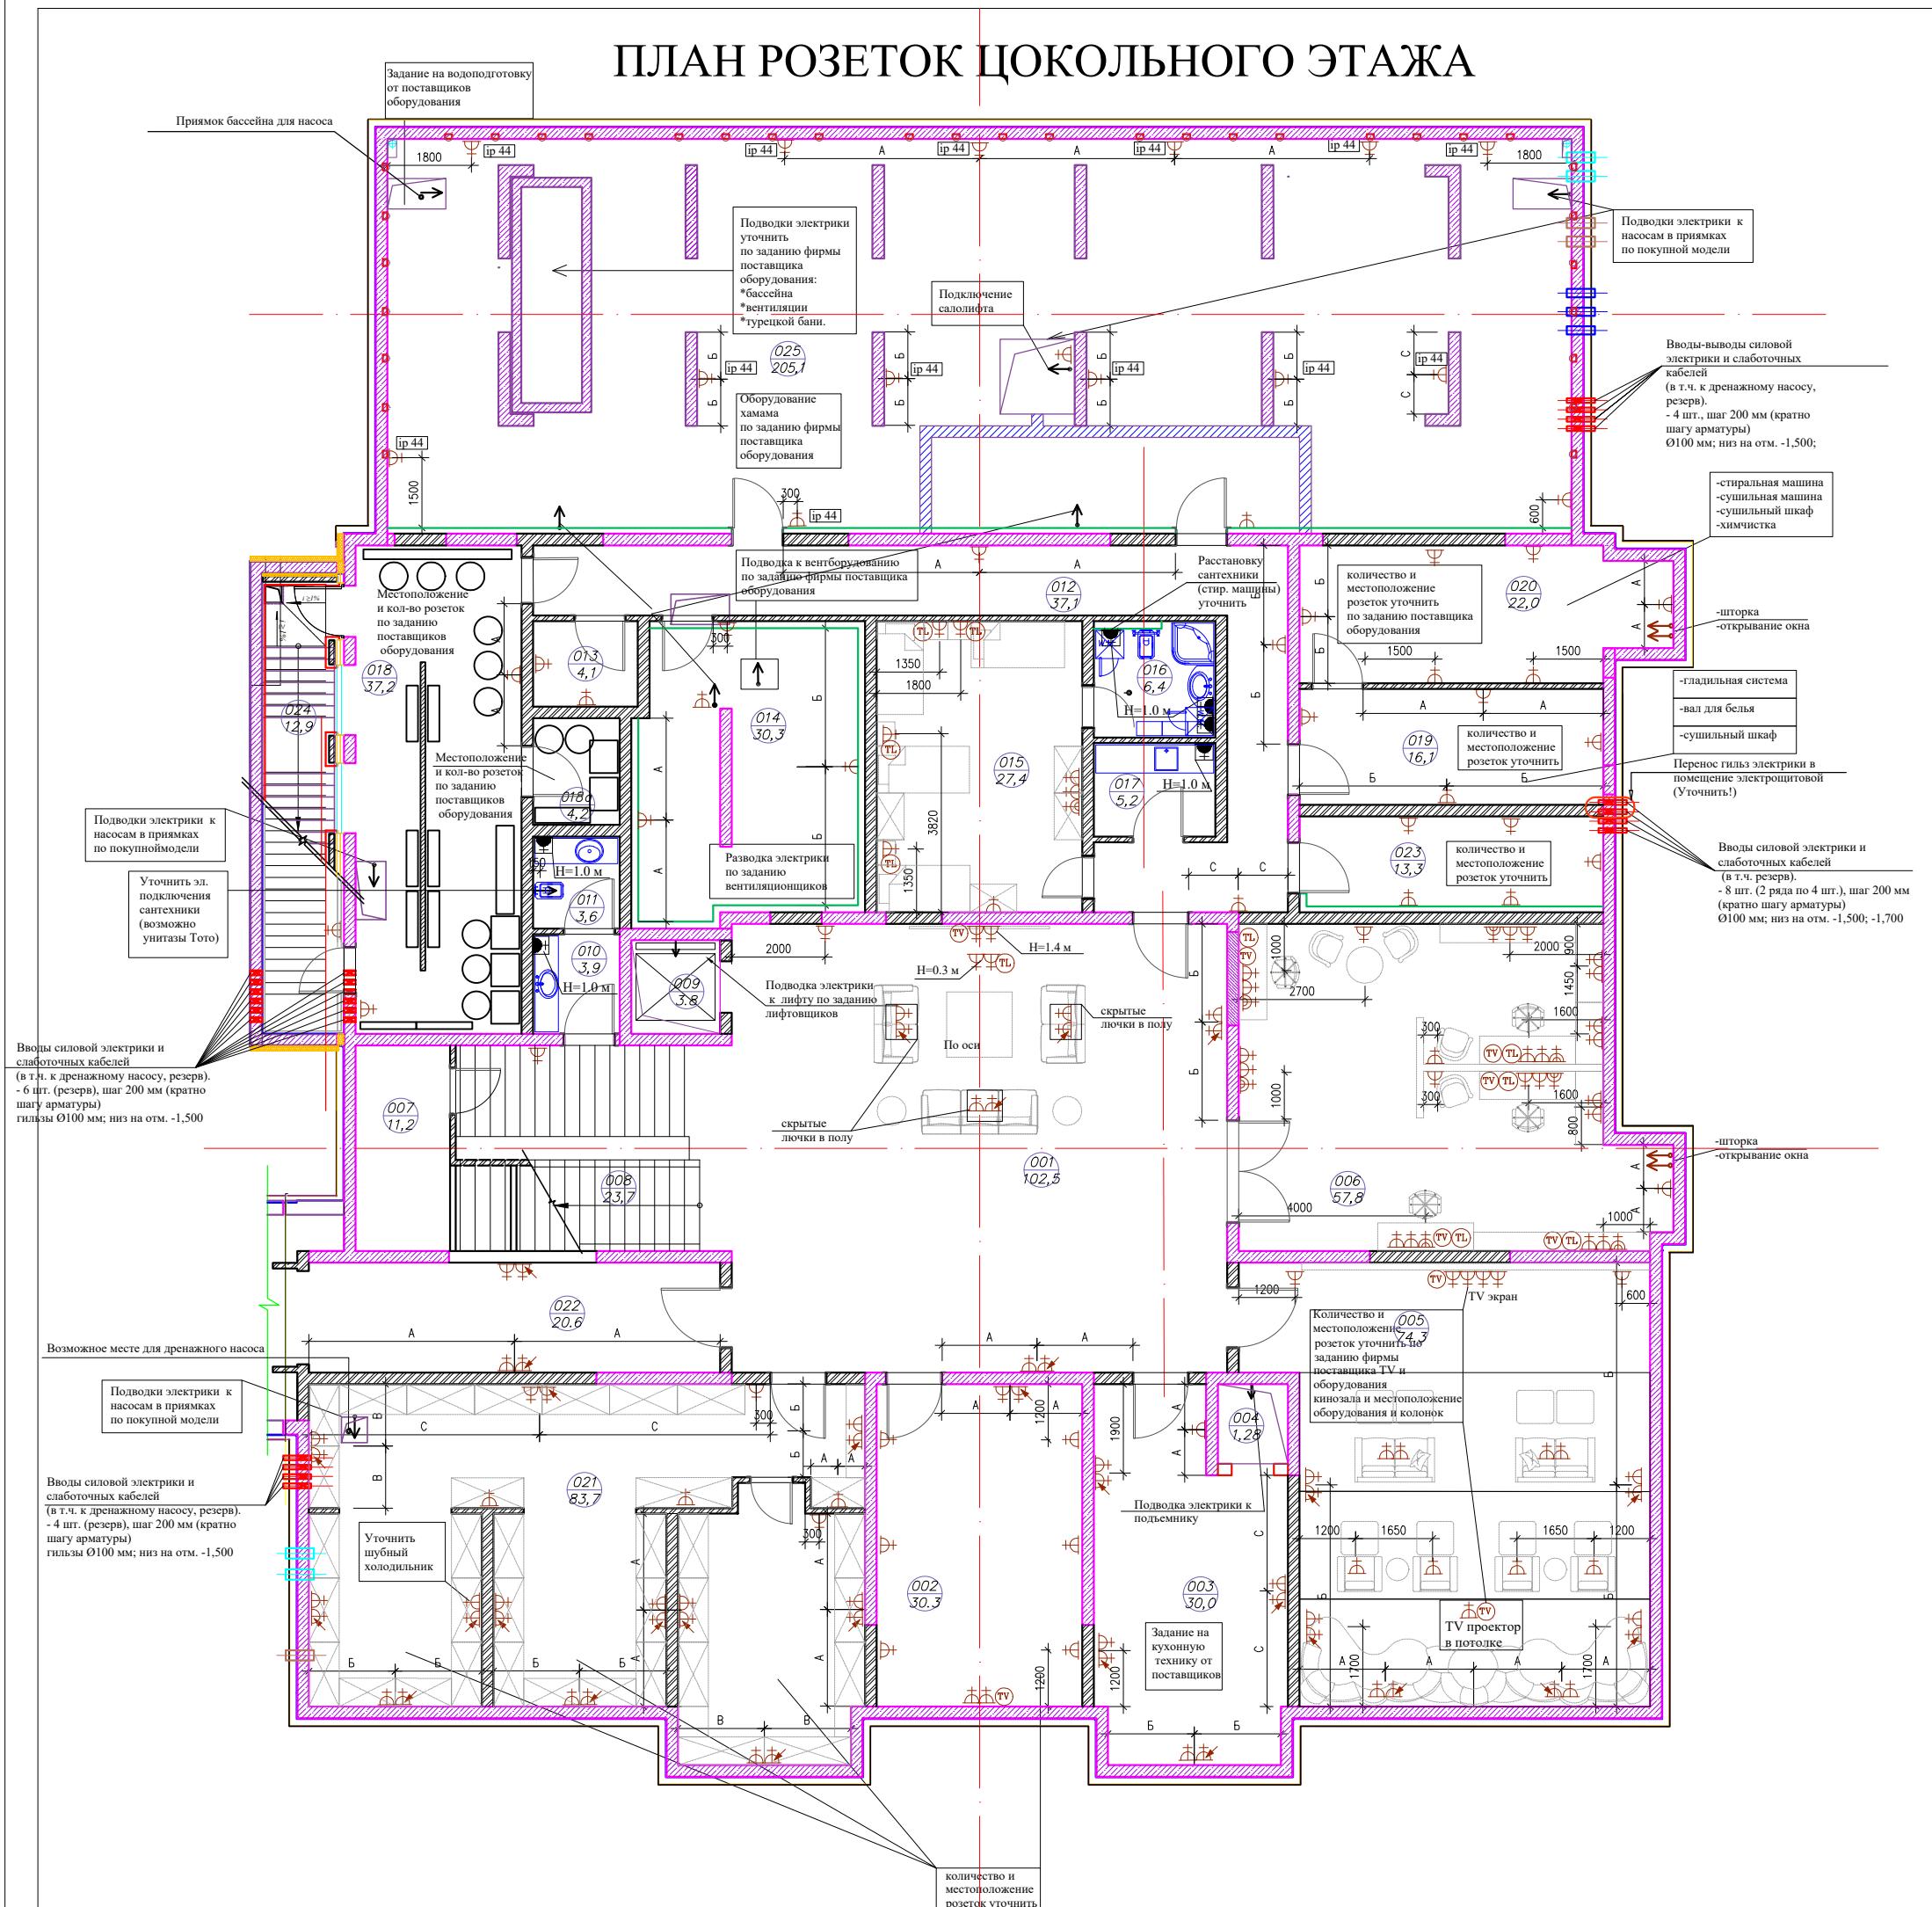

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ + АНАЛОГИИ

- Предусматривается беспроводная система WI-FI.
- Проектирование и установку осуществляет компания-разработчик системы.
- *Телефонные розетки, интернет-розетки, многожильный кабель.
- *Для TV розеток предусмотреть сменение эфирного и спутникового телевидения
- *Разместить систему видеонаблюдения в каждой комнате без установки очевидных устройств, выход на сервер в спальном комнату
- *Разводить телевидения, интернета, телефона и слаботочки делать по отдельному заданию и проекту.
- *Уточнить полотенцеушатели
водяные или электрические
- *Уточнить подводки Эл.- ки к унитазам согласно модели поставщика, к каждому

Примечания:

- *все выключатели установить на отметке 900 мм от уровня пола и на 250 мм по горизонтали от проема, кроме указанных на чертеже
- *привозка розеток от центра. Привозка розеток выполнить на высоту 300мм от уровня чистого пола к оси розетки и на расстоянии 150мм(оси розетки) от края(угла) стены, если не указано иначе.
- *за отметку 0,0000 принять уровень чистого пола 1 этажа
- *данный лист читать совместно с планом потолков и планом полов
- *выпуски для бра и подсветки давать с запасом 1,5 м
- *отметки признаки настенных светильников принять на 2000мм выше ур.ч.п.
- *места всех кухонных выводов согласовать с проектом кухни
- *в помещениях санузлов и на рабочих поверхностях кухни устанавливать влагозащищенные розетки.
- *предусмотреть кабель-канал для соединения видео и аудио техники (см. типовую схему подключения TV)
- *предусмотреть беспроводную сеть WI FI (проектирование и установка осуществляется компанией-поставщиком) отдельно
- *предусмотреть по комнатам музикальную сеть с колонками отдельно
- * телевизионные и телефонные розетки ведутся отдельной линией
- * телевизионные розетки желательно по одной на линии от основного стояка по отдельному проекту
- * все провода мелные, все розетки с заземлением
- *перед выполнением работ подрядчики должны уточнить размеры по месту и информировать проектировщиков при их несоответствии размерам, заданным в проекте.
- *Н розеток над тумбочками могут быть скомпонованы с выключателями на Н=800/900мм (см. типовую схему тумбочки с выключателями)

<https://tmelectro.ru/>

План розеток цокольного этажа

И.м. Код. Лист	Номер	Подпись	Дата	Срок в сутках	Страница	Лист	Листов
ГАП				23-32		ЭП	—
Архитектор							
Разработала							